計画図	令 和 7 年 度 東部大阪都市計画 生産緑地地区の変更 （柏原市決定）
S＝1／2,500	図面番号 10／11

東部大阪都市計画図（柏原市）No.10

1：2,500 地形図

大F－7－5

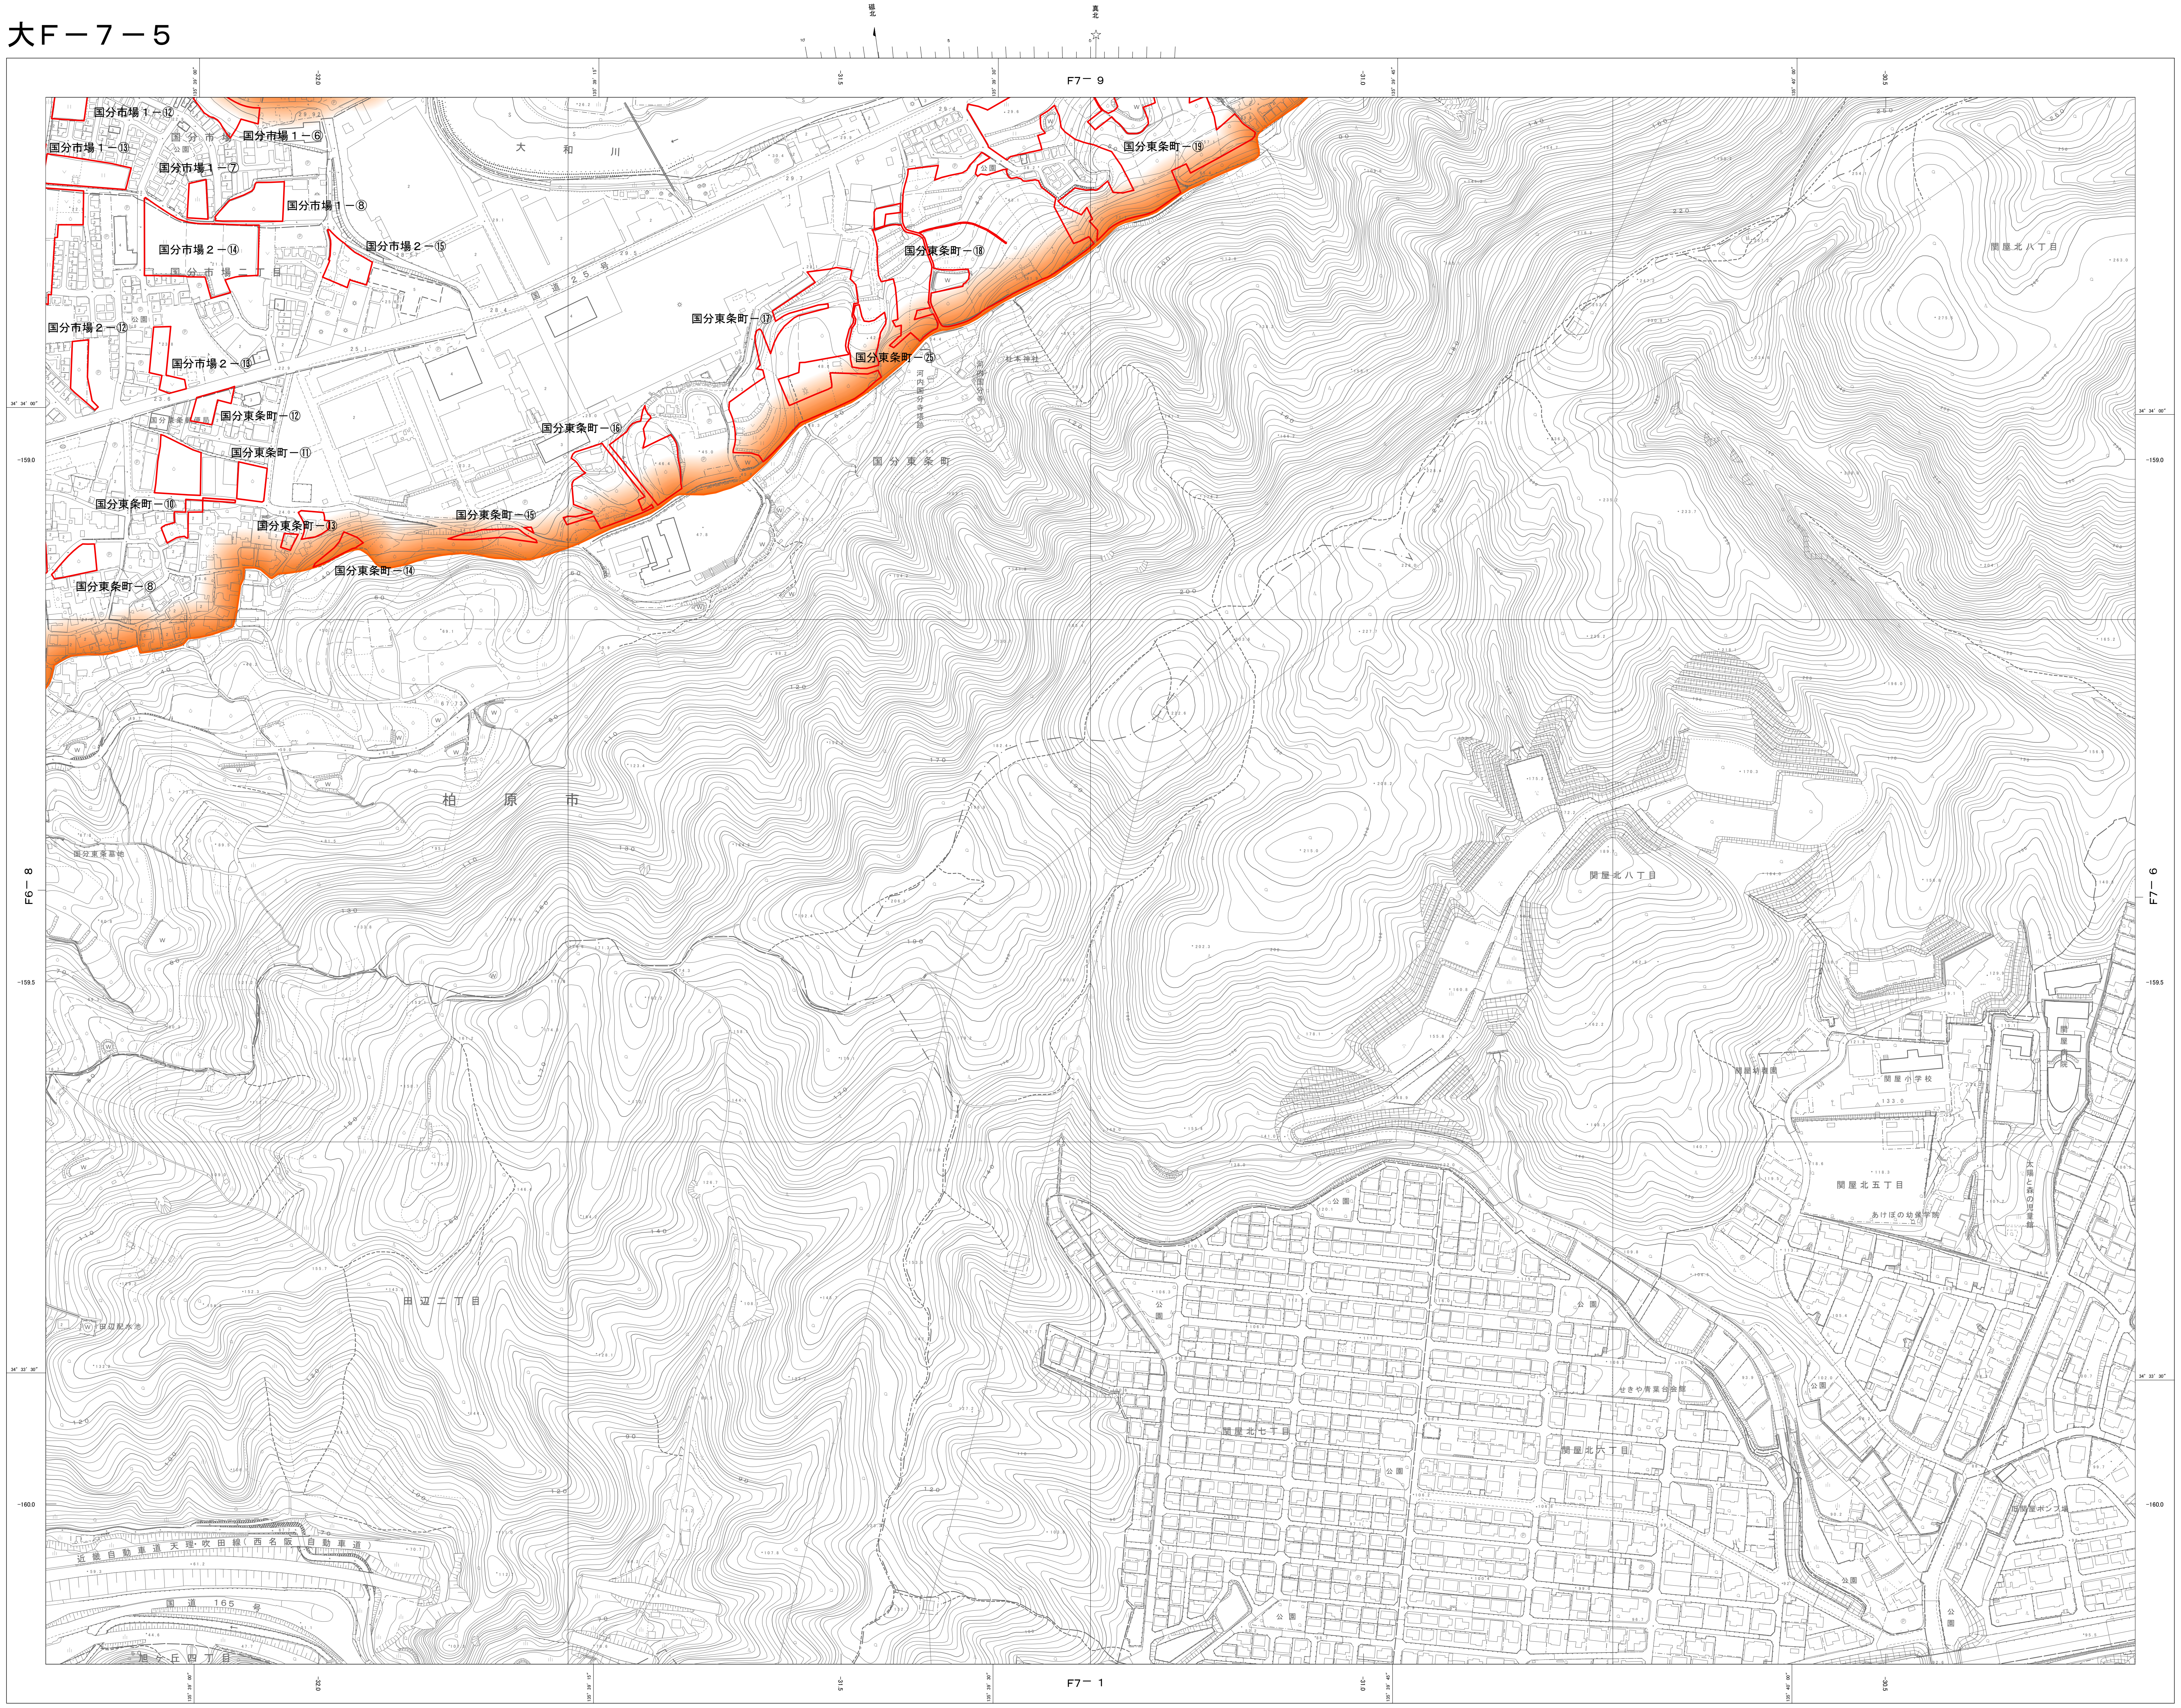
磁北
真北
F7－9
F7－1
F6－8
F7－6
国分市場１－⑫
国分市場１－⑬
国分市場１－⑥
国分市場１－⑦
国分市場１－⑧
国分市場２－⑭
国分市場２－⑮
国分市場２－⑫
国分市場２－⑬
国分市場二丁目
国分東条町－⑫
国分東条町－⑪
国分東条町－⑩
国分東条町－⑬
国分東条町－⑧
国分東条町－⑭
国分東条町－⑮
国分東条町－⑯
国分東条町－⑰
国分東条町－㉕
国分東条町－⑱
国分東条町－⑲
大和川
国道25号
河内国分寺塔跡
国分東条町
柏原市
田辺二丁目
関屋北八丁目
関屋北七丁目
関屋北六丁目
関屋北五丁目
関屋小学校
国道165号
旭ヶ丘四丁目
公園
-32.0
-31.5
-31.0
-30.5
-159.0
-159.5
-160.0
135° 39′ 00″
135° 39′ 15″
135° 39′ 30″
135° 39′ 45″
135° 40′ 00″
34° 34′ 00″

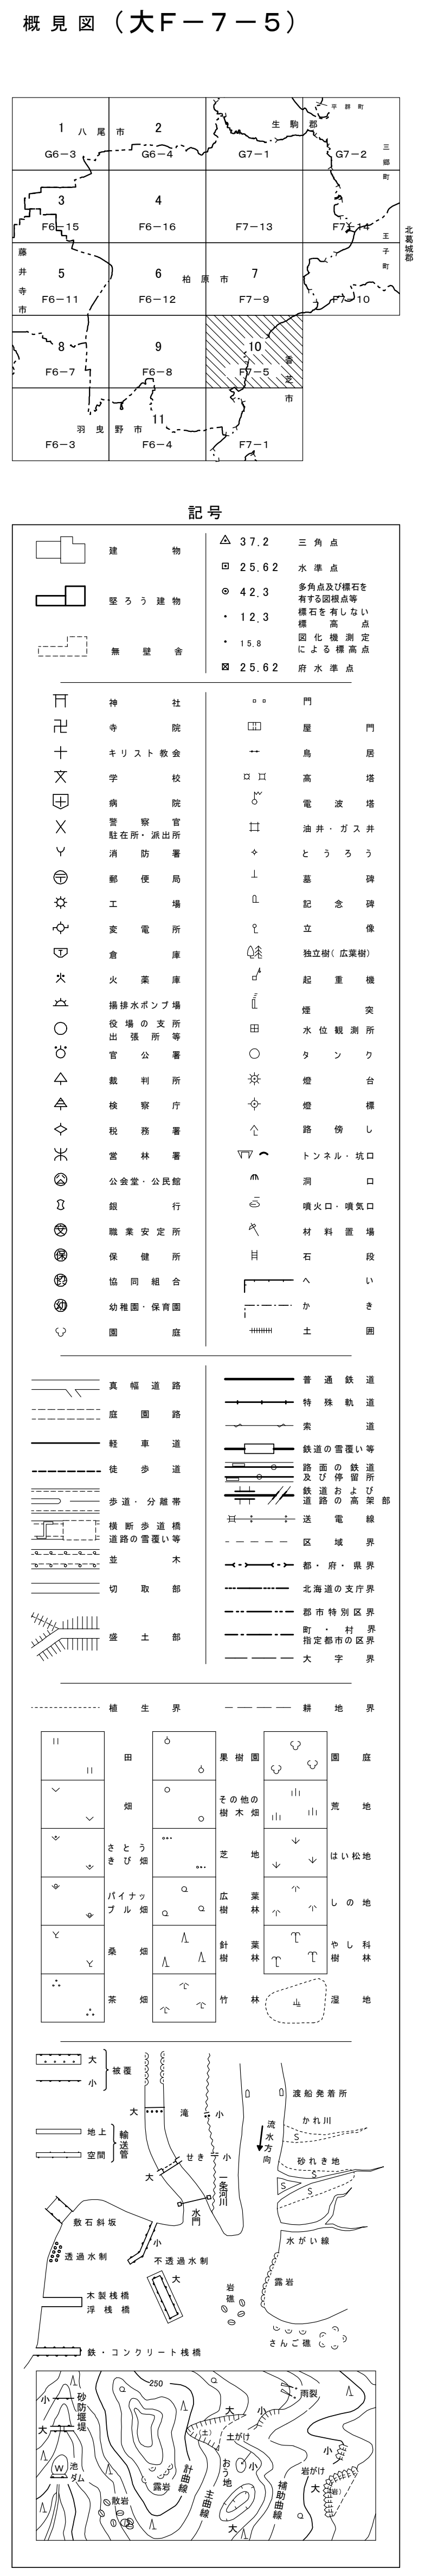
概見図（大F－7－5）
記号
砂防堰堤
池
ダム
散岩
露岩
計曲線
主曲線
おう地
補助曲線
土がけ
岩がけ

座　標　系　　第Ⅵ座標系
投　　　影　　横メルカトル図法
座　標　値　　キロメートル単位
方眼間隔　　０．５キロメートル
高さの基準　　東京湾の平均海面
緯度経度目盛　　１５秒単位
等高線間隔　　２メートル
経緯度数値は、世界測地系
平面直角座標値は、世界測地系に対応
方位とは、真北と方眼北との偏差及び方眼北との偏差をいい、方眼北、真北及び磁北の相互関係を示す角度は、下辺内図郭と図葉の中央における距離方眼線との交点を中心として、上辺外図郭上の３０’単位の目盛りに１０’単位で表示している。☆印は真北を、矢印は磁北を示し、０は方眼北を示す。
磁北方位は、国土地理院の磁気偏角図（２０２０．０年値）によるものである。

凡	例
🟥	生産緑地地区計画決定区域
🟧	市街化区域界

昭和６０年測量
平成　６年修正
平成１１年修正
平成２２年修正
令和　３年修正

1．令和　２年１２月撮影空中写真
2．令和　３年　７月現地調査

1：2，500


0
50
100
200
300
400
500m

「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。　（承認番号）　平１２近公第１６９号」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。　（承認番号）　平１４近公第１４０号」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。　（承認番号）　平２２近公第１１２号」
「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得たものである。　（承認番号）　令　３近公第　７２号」

測量計画機関　　柏　原　市
測量作業機関　　株式会社パスコ

Ⅳ－PD　32－1